


veilig werken volgens
CROW 96B

niet machinaal
graven onder
boom protectie

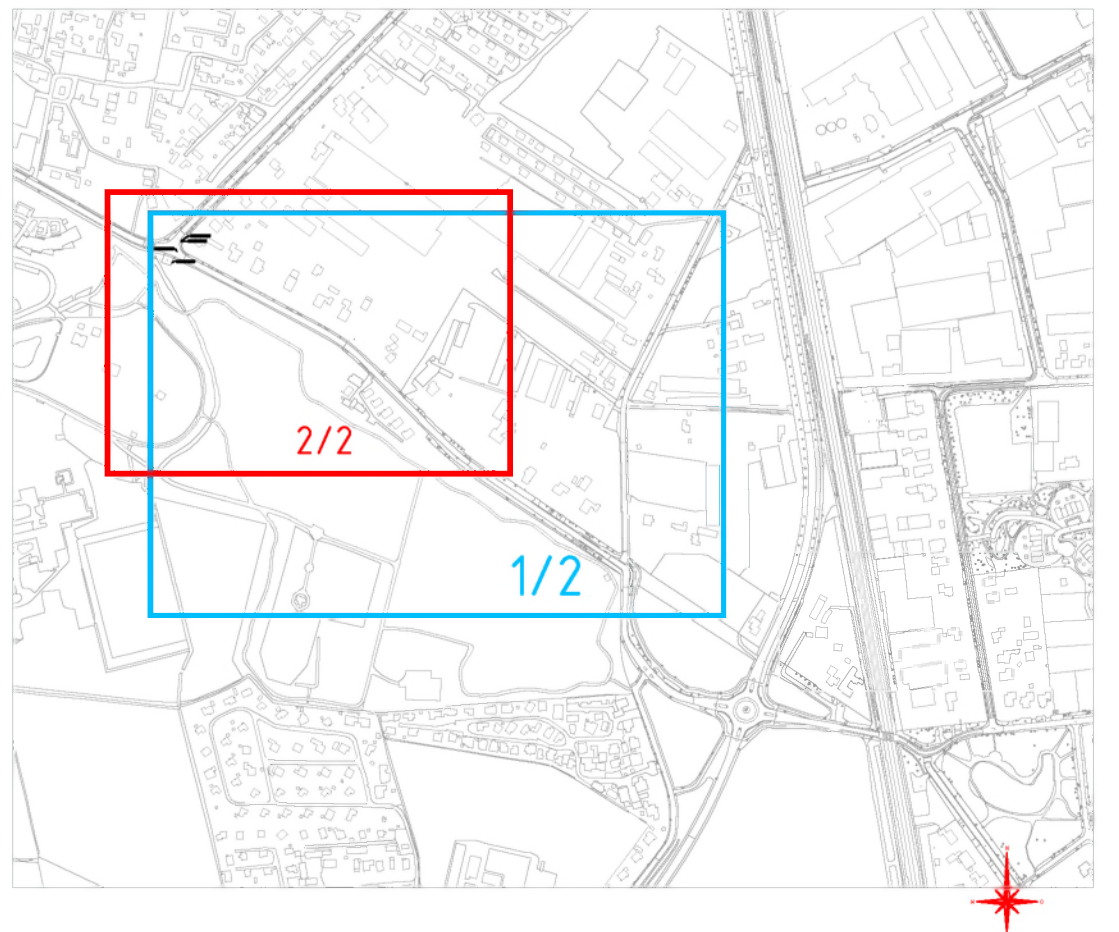

GOEDGEKEURD
Door [redacted] om 12:10,24-6-20

Verklaring E & OV				MS Station	
— Aarde	— LS 230V, 400V of 600V=	— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	— LS-OV of OV	— 50kV	— 150kV
— 380kV	— Mantelbuis	— 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.	— LS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— MS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
— Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring	— Telecom	— LS (Bestand)	— MS (Bestand)	— NTL/NTP Nieuw te leggen plaatsen	— BBS Buitenbedrijf te stellen
— NTL/NTP Nieuw te leggen plaatsen	— BBS Buitenbedrijf te stellen	— UTN Uit te nemen	— OTL Om te leggen	— TVV Te vervangen	— NTV Na te vervangen
— Te verlaten	— Te verlaten	— IBS In bedrijf te stellen	— MS Station	— MS Station met OV	— LS kast
— LS kast	— Moif	— Kabel op rol	— K-welischerm	— Nutsaansluiting	— Krimpdep
— Eindsluiting	— Bestaande lichtmast	— Aarde	— MS Station	— MS Station met OV	— LS kast
— MS Station	— MS Station met OV	— LS kast	— Moif	— Kabel op rol	— K-welischerm
— Nutsaansluiting	— Krimpdep	— Eindsluiting	— Bestaande lichtmast	— Aarde	

Julianalaan 123, Ermelo		Blad nr. 22		Formaat: A1	
Netuitbreiding met nieuw te plaatsen station		CS nr. 3121340			
Nieuw te leggen MS kabel					
Nieuw te leggen LS kabel					
Gemeente: Ermelo	Datum: 09-06-2020	Par.: [redacted]	Datum: [redacted]	Par.: [redacted]	Datum: [redacted]
Get. [redacted]	Wg. A. [redacted]	Wg. B. [redacted]	Wg. C. [redacted]	Engineer: [redacted]	Tel. nr.: [redacted]
Case nr. 0231839					